



07/19 IL014052ZU

EN 61439-3 - Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen
EN 61439-3 - Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
EN 61439-3 - Ensembles d'appareillage à basse tension
EN 61439-3 - Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen
Ue = 230 V InA = 16 A fn = 50 Hz RDF = 1 IP4X

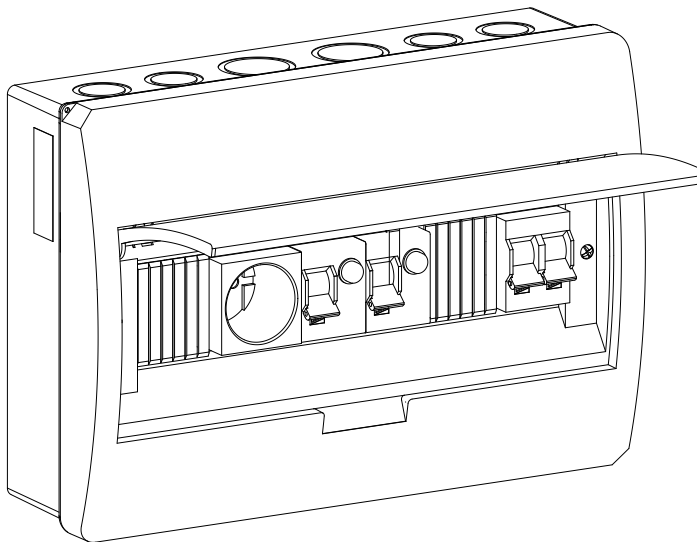

PV-A-20G14-H-1CD

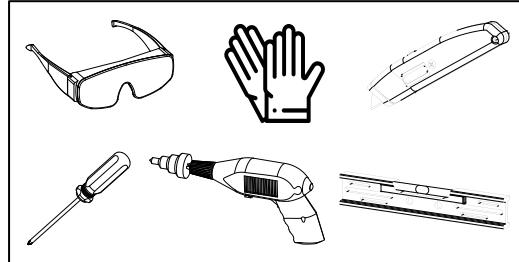


nl Levensgevaar door elektrische stroom!
Installatie van het apparaat en alle werkzaamheden eraan, mogen uitsluitend door een gekwalificeerd elektricien of speciaal opgeleid vakpersoneel worden uitgevoerd.


en Electric current! Danger to life!
Installation, commissioning and maintenance work must be carried out by qualified personnel only.

fr Tension électrique dangereuse !
L'installation de l'appareil, ainsi que tous les travaux effectués sur celui-ci, doivent être réalisés par un électricien qualifié ou par un personnel spécialement formé.




de Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Arbeiten bzw. Montage an diesem Produkt darf nur von Elektrofachkräften und elektrotechnisch unterwiesenen Personen ausgeführt werden.

PV-A-20G14-H-1CD
PV-A-20G14-H-2CD
PV-I-10G14-H-2CD+1A
PV-I-10G14-H-1CD+1A
PV-I-10G14-H-2CD+1A+kWh

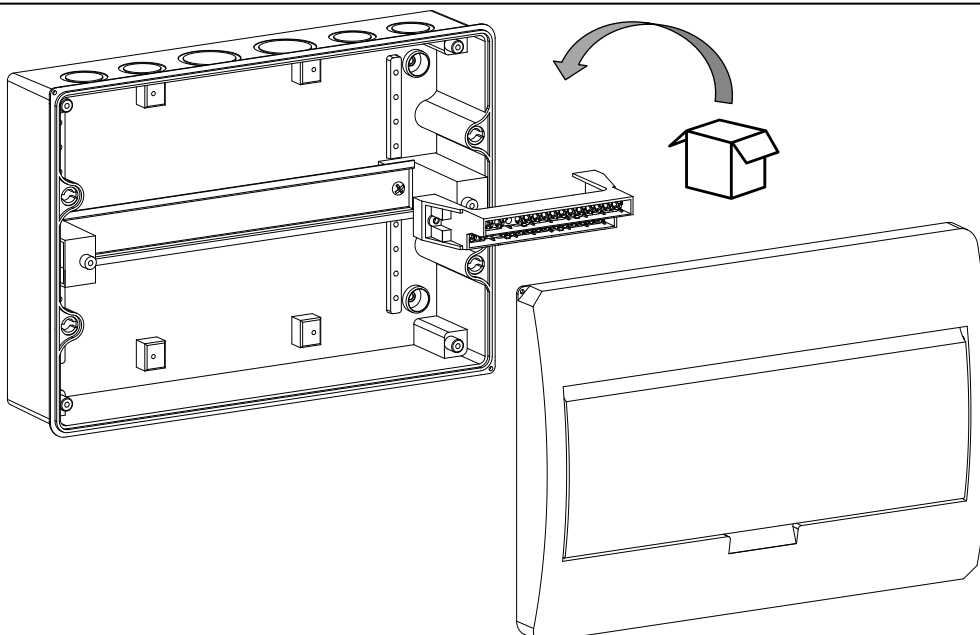


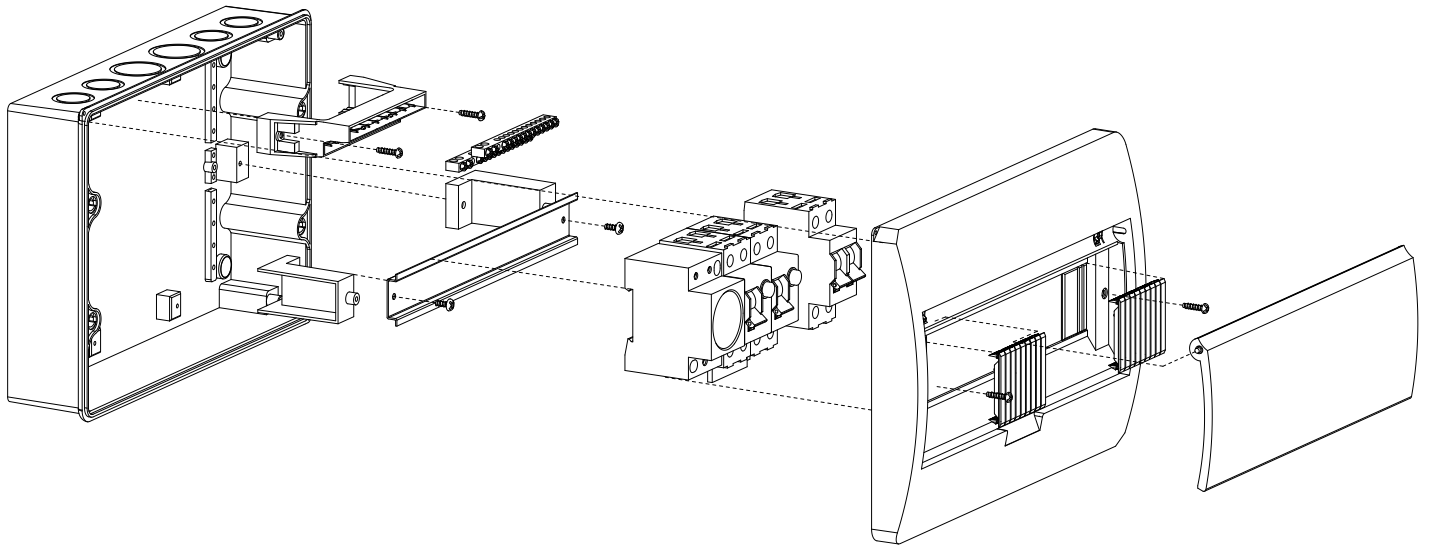


07/19 IL014052ZU

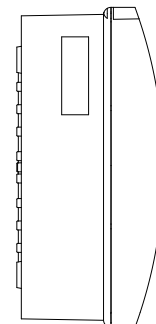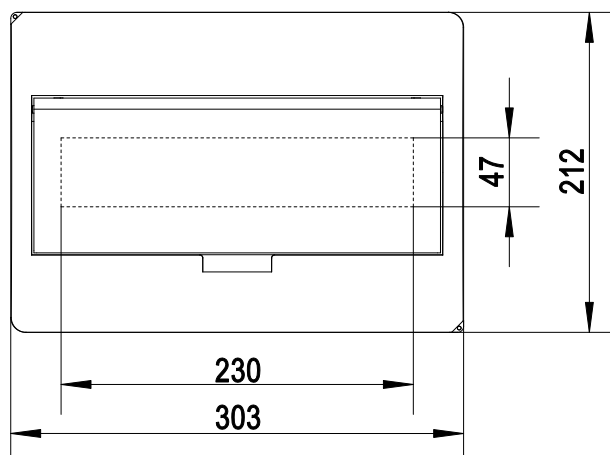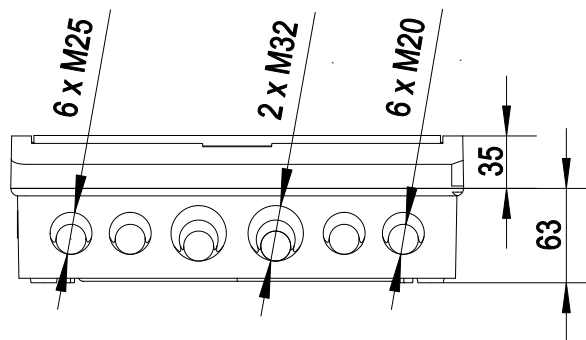

1

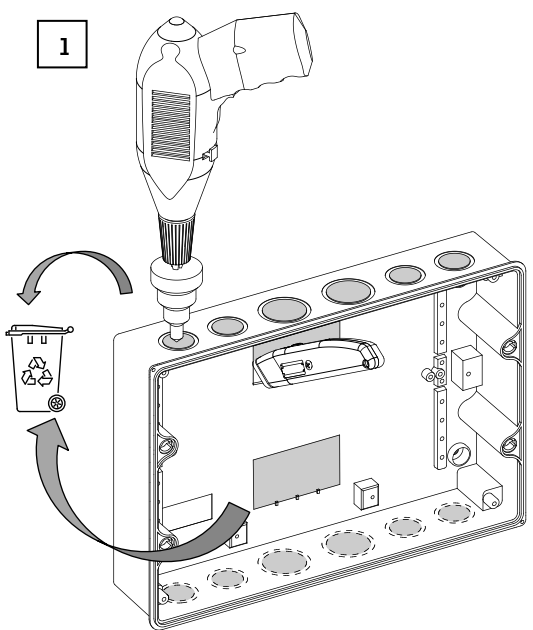

2

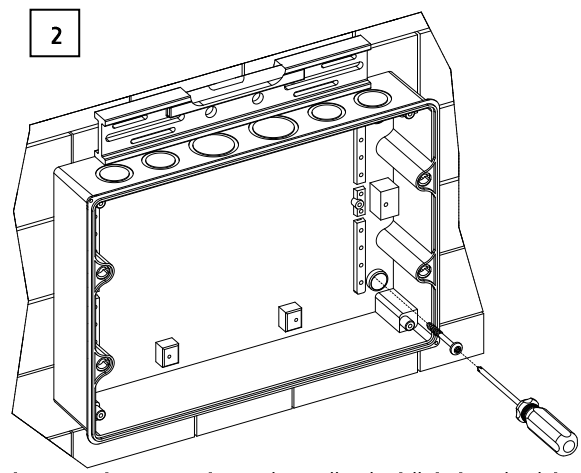

Note –


Schroeven om de doos aan de muur te bevestigen, zijn niet bij de levering inbegrepen

Screws to mount the box on wall are not included in scope of delivery

Les vis pour monter la boîte sur le mur ne sont pas comprises dans la livraison


Schrauben zur Befestigung des Gehäuses an der Wand sind nicht im Lieferumfang

3




	massief solid massif eindrähtig	2 x 1.5 – 10 mm ²	L = 8 mm	1.2 – 1.5 Nm	
	flexibel met adereindhuls stranded with ferrule torsadé avec embout isolé feindrähtig mit Aderendhülse	2 x 1.5 – 6 mm ²	L = 8 mm	1.2 – 1.5 Nm	
	massief solid massif eindrähtig	12 x 1.5 – 6 mm ²	L = 8 mm	1.2 – 1.5 Nm	
	flexibel met adereindhuls stranded with ferrule torsadé avec embout isolé feindrähtig mit Aderendhülse	12 x 1.5 – 4 mm ²	L = 8 mm	1.2 – 1.5 Nm	

4

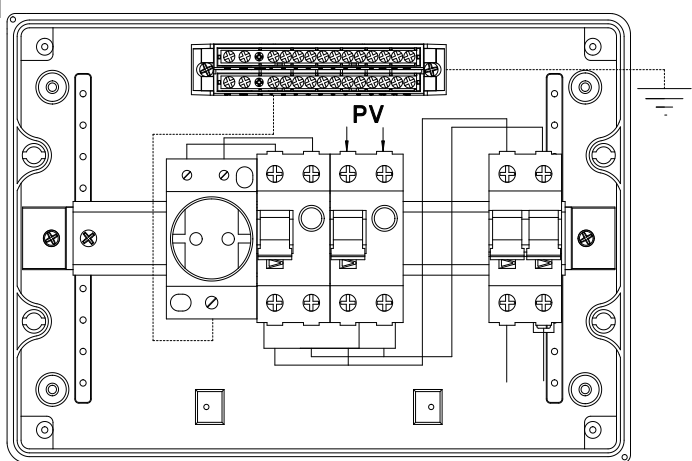


07/19 IL014052ZU


5

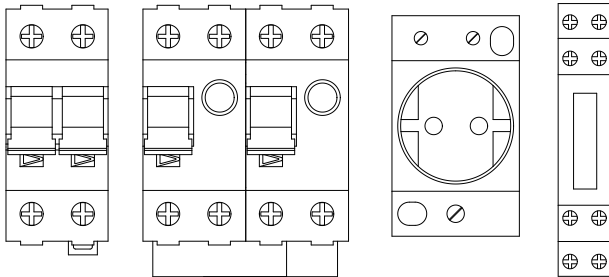

6

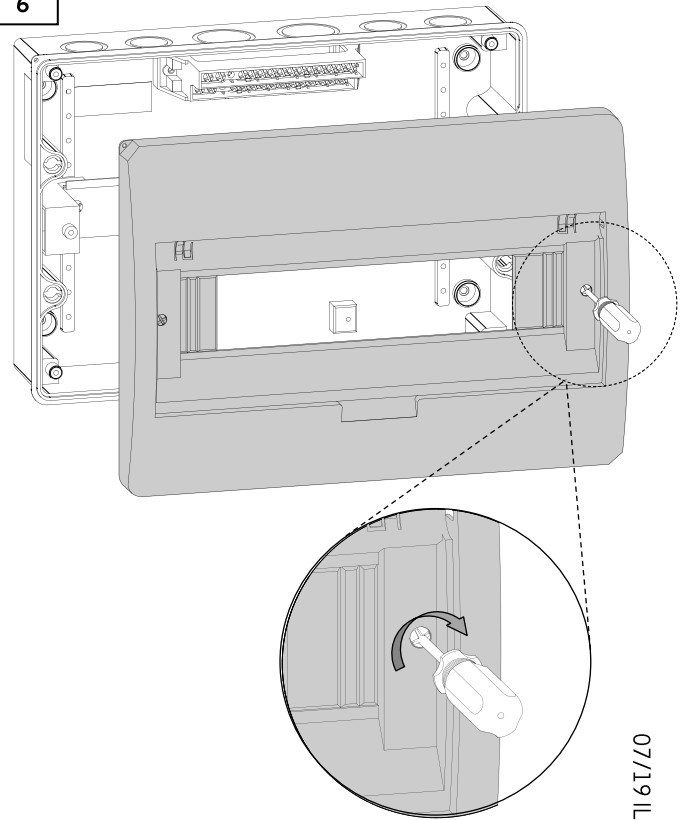

7

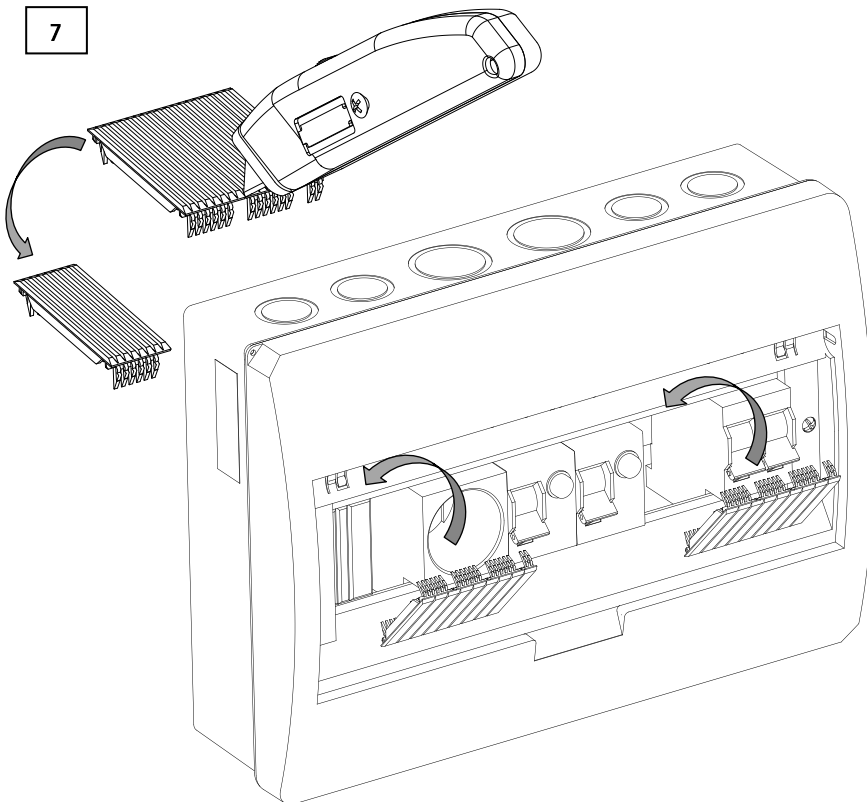

Alle openingen moeten worden afgesloten om de IP4X standaard te bereiken

All openings need to be closed to fulfill IP4X standard

Toutes les ouvertures doivent être fermées hermétiquement pour satisfaire aux normes IP4X

Alle Leerplätze müssen geschlossen sein, um die Schutzart IP4X zu erfüllen

07/19 IL014052ZU

